



## INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA TRANSMISORES S/3 Y S/2

Tras la instalación del transmisor, ajustar y atornillar el protector a la pared mediante los tacos y tirafondos suministrados.

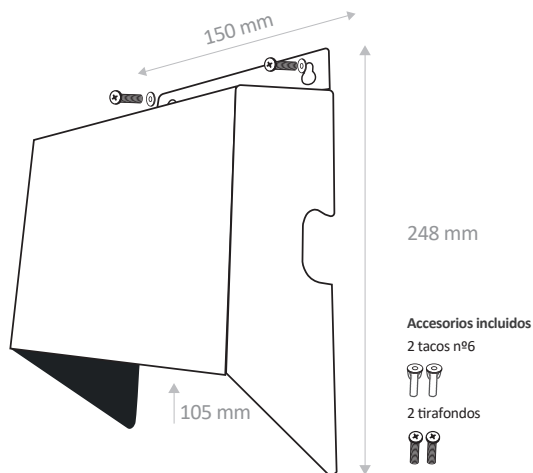

- Chapa de acero inoxidable AISI 304, espesor 1,5 mm
- Peso 860 gr

**Mantenimientos:** el accesorio permite realizar las comprobaciones de funcionamiento y calibraciones de los sensores sin necesidad de desinstalar el protector.

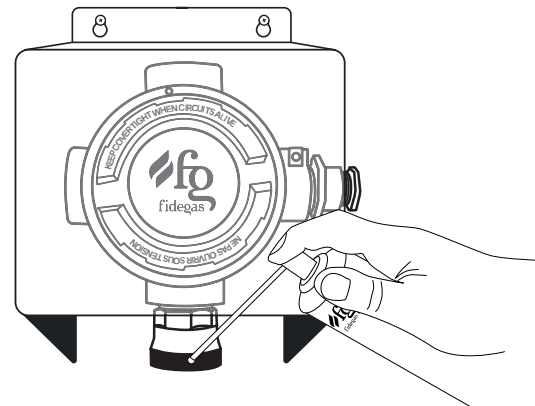

**Sustitución de repuesto:** para la sustitución por un repuesto nuevo, aflojar los tirafondos de manera que se pueda deslizar el protector para poder acceder al transmisor de gas.